



# Z 925 VV/PR

great



Koulut ja päiväkodit Toimistot

Teollisuus ja liikerakennukset

2018 ekodirektiivivaatimusten mukainen ilmastointikone vastavirta- tai pyörivällä lämmönsiirtimellä


ILMAVIRTA-ALUE

VV-malli 400–930 l/s / 200 Pa

PR-malli 400–890 l/s / 200 Pa


Koneiden käsisyys valittavissa  
Kuvassa vasenkätinen VV-mallin kone.

HYÖTYSUHDE  
jOPA 87%


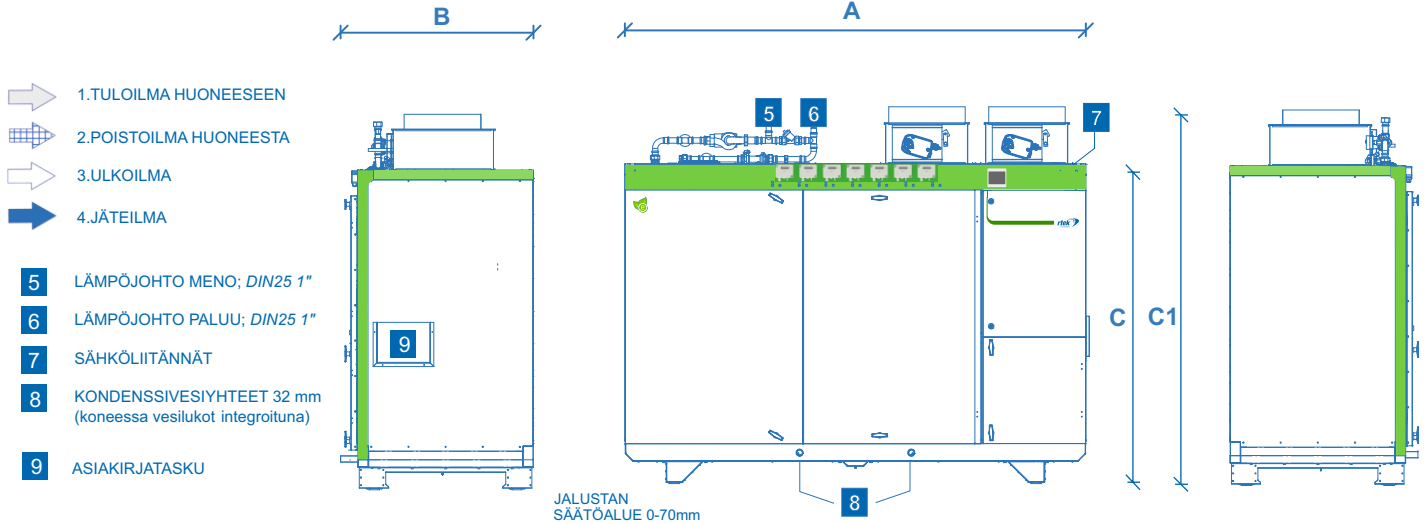


## Z925 VV koneen kanavalähtöjärjestys

vasenkätinen konemalli (VV)

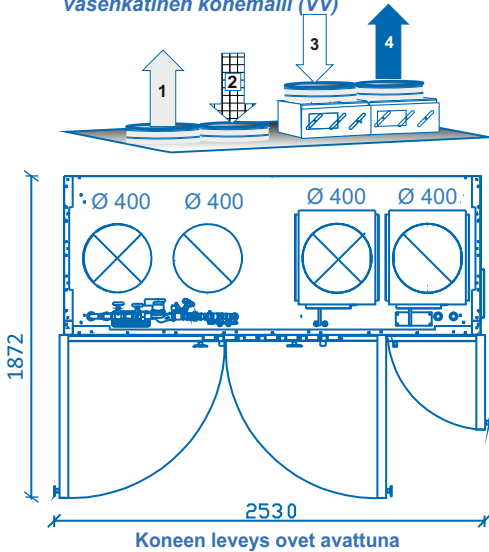


oikeakätinen konemalli (VV)

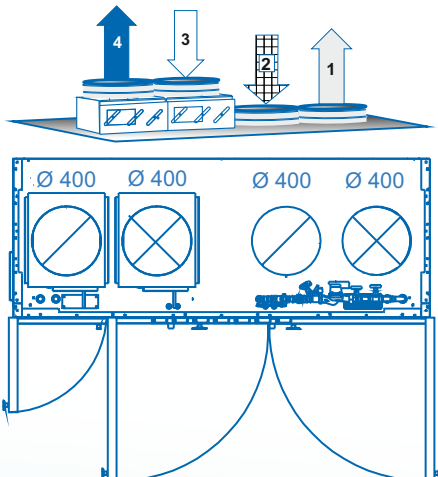


## Z925 PR koneen kanavalähtöjärjestys

vasenkätinen konemalli (PR)

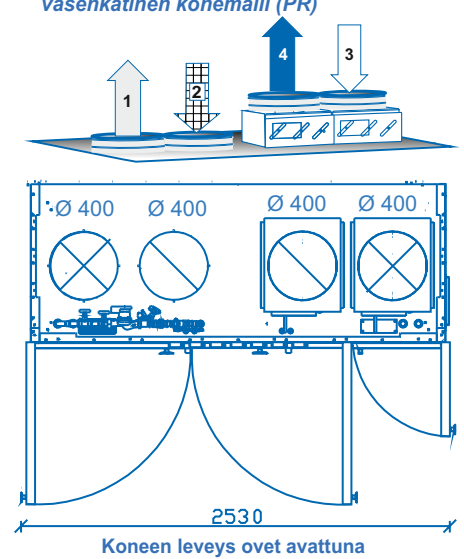

oikeakätinen konemalli (PR)

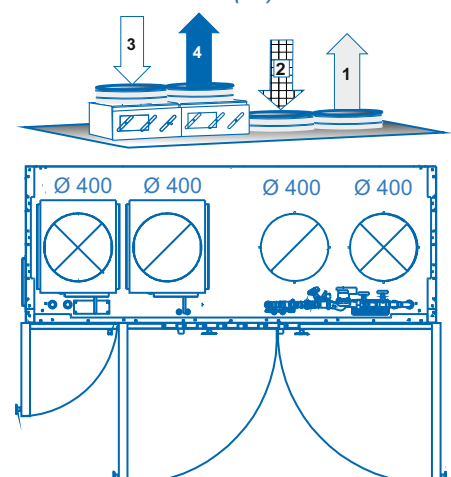

### Z 925 great

#### KONEEN PÄÄMITAT

A	2440
B	1010
C	1680
C1	1980



\*) B-mitta sisältää oven kahvat

## Tekniset tiedot

ETULÄMMITYS SÄHKÖLLÄ (HE) (VV-MALLI)	max. 15.3 kW		
JÄLKILÄMMITYS	VESI:	16.2 kW vesi 50°/30°C, ilma Δt 15°C	21.6 kW vesi 50°/30°C, ilma Δt 20°C
	SÄHKÖ:	max. 15.3 kW	
EC-TASAVIRTAPUHALLIN:	1.23 kW	1.9 A.max	400V 50/60 Hz
PAINO	560 Kg		
HUOLTOTILA	945mm		

## Sähkötiedot

<b>SÄHKÖLIITÄNNÄT: 925-VV</b>	
VESIPATTERI: (ei etulämmitystä)	<b>kokonaisteho max 2,6 kW</b> 3 x 16A MMJ 5 x 2,5S
SÄHKÖPATTERI: (ei etulämmitystä)	<b>kokonaisteho max 17,8 kW</b> 3 x 32A MMJ 5 x 10S
VESIPATTERI: + sähköinen etulämmitys	<b>kokonaisteho max 17,9 kW</b> 3 x 32A MMJ 5 x 10S
SÄHKÖPATTERI: + sähköinen etulämmitys	<b>kokonaisteho max 33,1 kW</b> 3 x 50A MMJ 5 x 10S


<b>SÄHKÖLIITÄNNÄT: 925-PR</b>	
VESIPATTERI: (ei etulämmitystä)	<b>kokonaisteho max 2,7 kW</b> 3 x 16A MMJ 5 x 2,5S
SÄHKÖPATTERI: (ei etulämmitystä)	<b>kokonaisteho max 17,9 kW</b> 3 x 32A MMJ 5 x 10S

## LÄMPÖJOHTOLIITÄNTÄ

VESIPATTERIKOJEESSA

Kytettyäsi lämpöjohdot, tarkista lämmönsäätöryhmän liitokset ja säädä vesivirta linjansäätöventtiileistä!

2-tie venttiili TV1 sisältyy koneitoimitukseen, kun koneessa ohjaussäädin

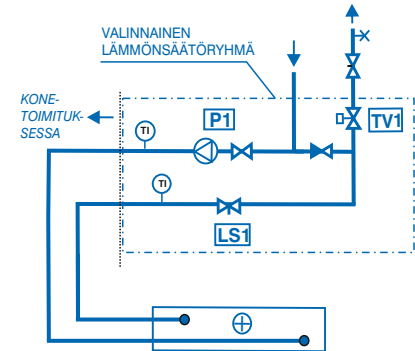

## KONEEN VARUSTUS VALITTAVISSA:

<input type="checkbox"/> <b>EC-tasavirtapuhaltimet</b>	<input type="checkbox"/> <b>Äänenvaimennus</b>
<input type="checkbox"/> *portaaton säätö 0-10v ohjauksella; lämpötilan, paineen, kosteuden tai hiilidioksidipitoisuuden mukaan	<input type="checkbox"/> -kanavavaimennin (tuloilma)
<input type="checkbox"/> <b>Lämmöntalteenotto</b>	<input type="checkbox"/> -kanavavaimennin (poistoilma)
<input type="checkbox"/> -vastavirtalämmönsiirrin	<input type="checkbox"/> <b>Sulkupellit</b>
<input type="checkbox"/> * lohkosulatuspelti 3 lohkoa + ohitus	<input type="checkbox"/> -ulkoilman sulkupelti, kiinni koneessa
<input type="checkbox"/> -pyörivä lämmönsiirrin + LTO:n pyörintänopeuden säädin	<input type="checkbox"/> -jäteilma sulkupelti, kiinni koneessa
<input type="checkbox"/> <b>Suodatus</b>	<input type="checkbox"/> -ulkoilma sulkupelti D2, kanavaan
<input type="checkbox"/> -esisuodatin, kanava *ISO coarse 90% pussisuodatin	<input type="checkbox"/> -jäteilma sulkupelti D2, kanavaan
<input type="checkbox"/> -ulkoilmasuodatin; *ISO ePM1 60% pussisuodatin (F7)	<input type="checkbox"/> -peltimoottori
<input type="checkbox"/> -poistoilmasuodatin; *ISO ePM10 60% pussisuodatin (M5) tai ISO ePM1 60% pussisuodatin (F7)	<input type="checkbox"/> *auki/kiinni
<input type="checkbox"/> -varasuodatinsarja	<input type="checkbox"/> *jousipalautteinen
<input type="checkbox"/> -suodatinvahti, painelähetin	<input type="checkbox"/> <b>Sähkö ja automatiikka</b>
<input type="checkbox"/> <b>Lämmitys</b>	<input type="checkbox"/> -sähköohjauskeskus
<input type="checkbox"/> - jälkilämmitys	<input type="checkbox"/> -säätökeskus
<input type="checkbox"/> * vesipatteri (VP)	<input type="checkbox"/> * kojeessa ohjaussäädin
<input type="checkbox"/> * sähköpatteri (SP)	<input type="checkbox"/> * Fidelix Fx-Vent (FIM)
<input type="checkbox"/> -vesipatterin lämmönsäätöryhmä (LSR)	<input type="checkbox"/> * Ouman Ouflex (OF)
<input type="checkbox"/> -etulämmitys	<input type="checkbox"/> * Siemens Climatix (SIC)
<input type="checkbox"/> * sähköpatteri (ES) koneessa	<input type="checkbox"/> * liityntä alakeskus VAK-ohjaussäätimelle
<input type="checkbox"/> * nestepatteri (ENU) kanavaan	<input type="checkbox"/> * VAK-liitäntä kenttälaitteet KT (VAK)
<input type="checkbox"/> -etulämmitys/viilennys	<input type="checkbox"/> * VAK-liitäntä kenttälaitteet AU (VAKAU)
<input type="checkbox"/> * nestepatteri (ENVU) kanavaan	<input type="checkbox"/> -kosteustuntoelin
<input type="checkbox"/> <b>Jäähdytys</b>	<input type="checkbox"/> -hiilidioksidituntoelin (CO2)
<input type="checkbox"/> -jäähdytyspatteri, neste (JP), koneessa	<input type="checkbox"/> -painelähtimet, vakio paine
<input type="checkbox"/> -jäähdytyspatteri, suorahöyrystys (DX), koneessa	<input type="checkbox"/> -ilmamäärämittarit
	<input type="checkbox"/> -kanavalämpömittarit
	<input type="checkbox"/> -häätä-seis (palovaara)